



ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

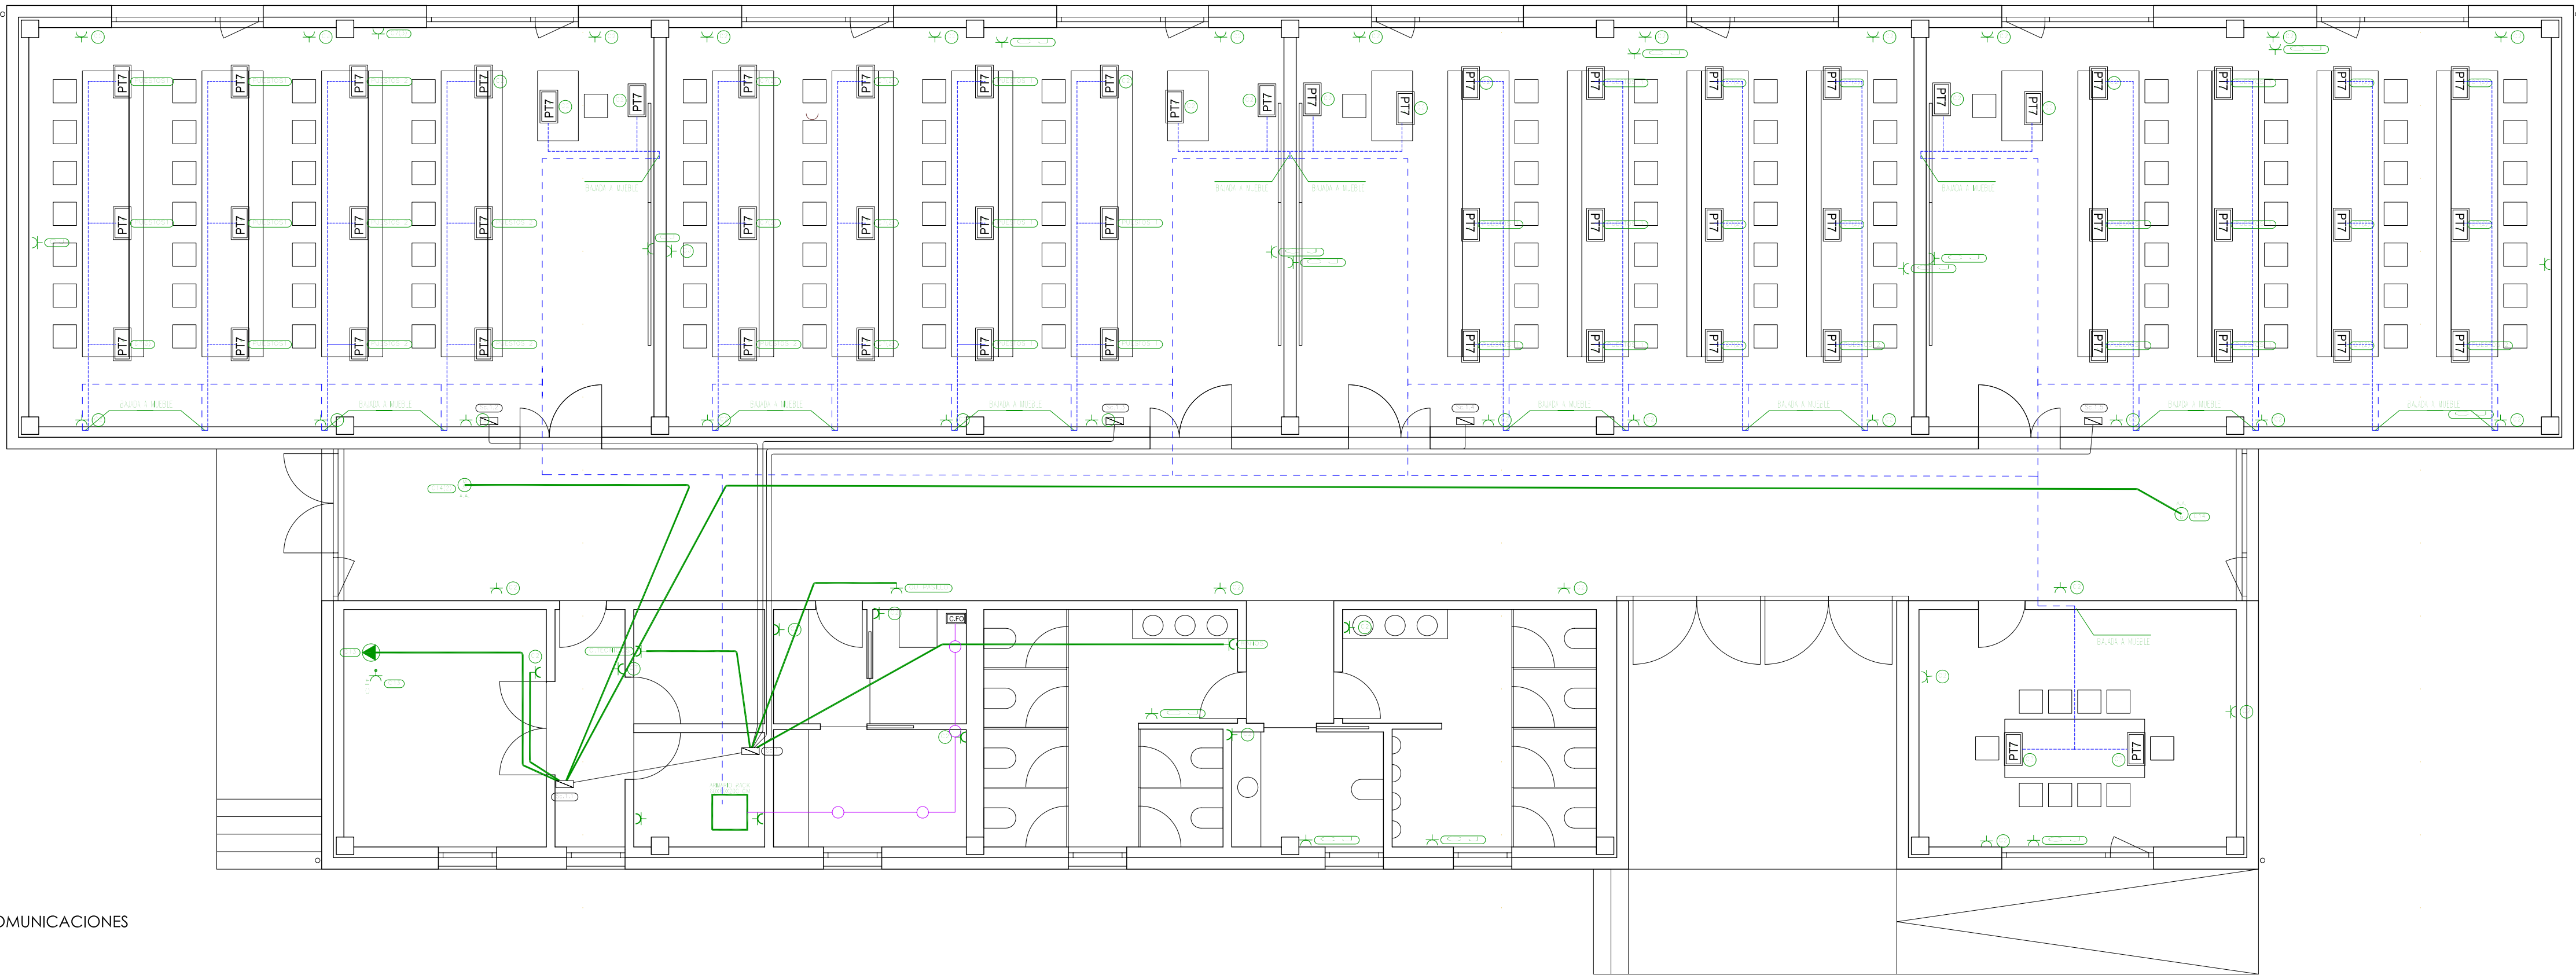

Leyenda	
	Subcadró
	Interruptor estanco
	Interruptor
	Luminaria 60x60 UGR<19 REG. Philips CoreLine RC127 V LED 345/840 PSU
	Luminaria 60x60 UGR<19 No REG. Philips CoreLine Panel RC127 V LED 345/840 PSU
	Luminaria 60x60 UGR<22 No REG. Philips CoreLine RC125B LED 345/840 PSU
	Luminaria 60x60 Philips CoreLine Estanco WT120C LED 405/840 PSU
	DETECTOR PRESENCIA TECHO 360 °.Detector de techo equipo regulable DALI: PHILIPS OCCUSWITCH DALI BMS LRM2090 CON SENSOR LUMINOSIDAD.
	Detector de techo equipo regulable 1-10V: PHILIPS OCCUSWITCH básico LRM1070/000.
	Luminaria de emergencia, de techo
	Luminaria de emergencia, estanca, de techo
	Senfari empotrado Pula Greenpass D4119 LED 385/840 PSD
	Toma de termo eléctrico
	Equipo de producción de A.C.S. / calefacción
	Toma de uso general, estanco
	Toma de uso general, cubriple
	Toma de uso general
	Bomba de circulación
	Climatización
	PUESTO TRABAJO SIMON connect como CIMA PRO: 4 TOMAS RED + 2 RJ45
	Bandeja telecomunicaciones 60x100 FIBRA OPTICA
	TUBO EMPOTRADO EN PARED Y SUELO PARA REPARTO A MUEBLES
	Bandeja telecomunicaciones 60x200 PRINCIPAL 60x100 RAMIFICACIONES - DATOS
	Caja terminal fibra optica

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

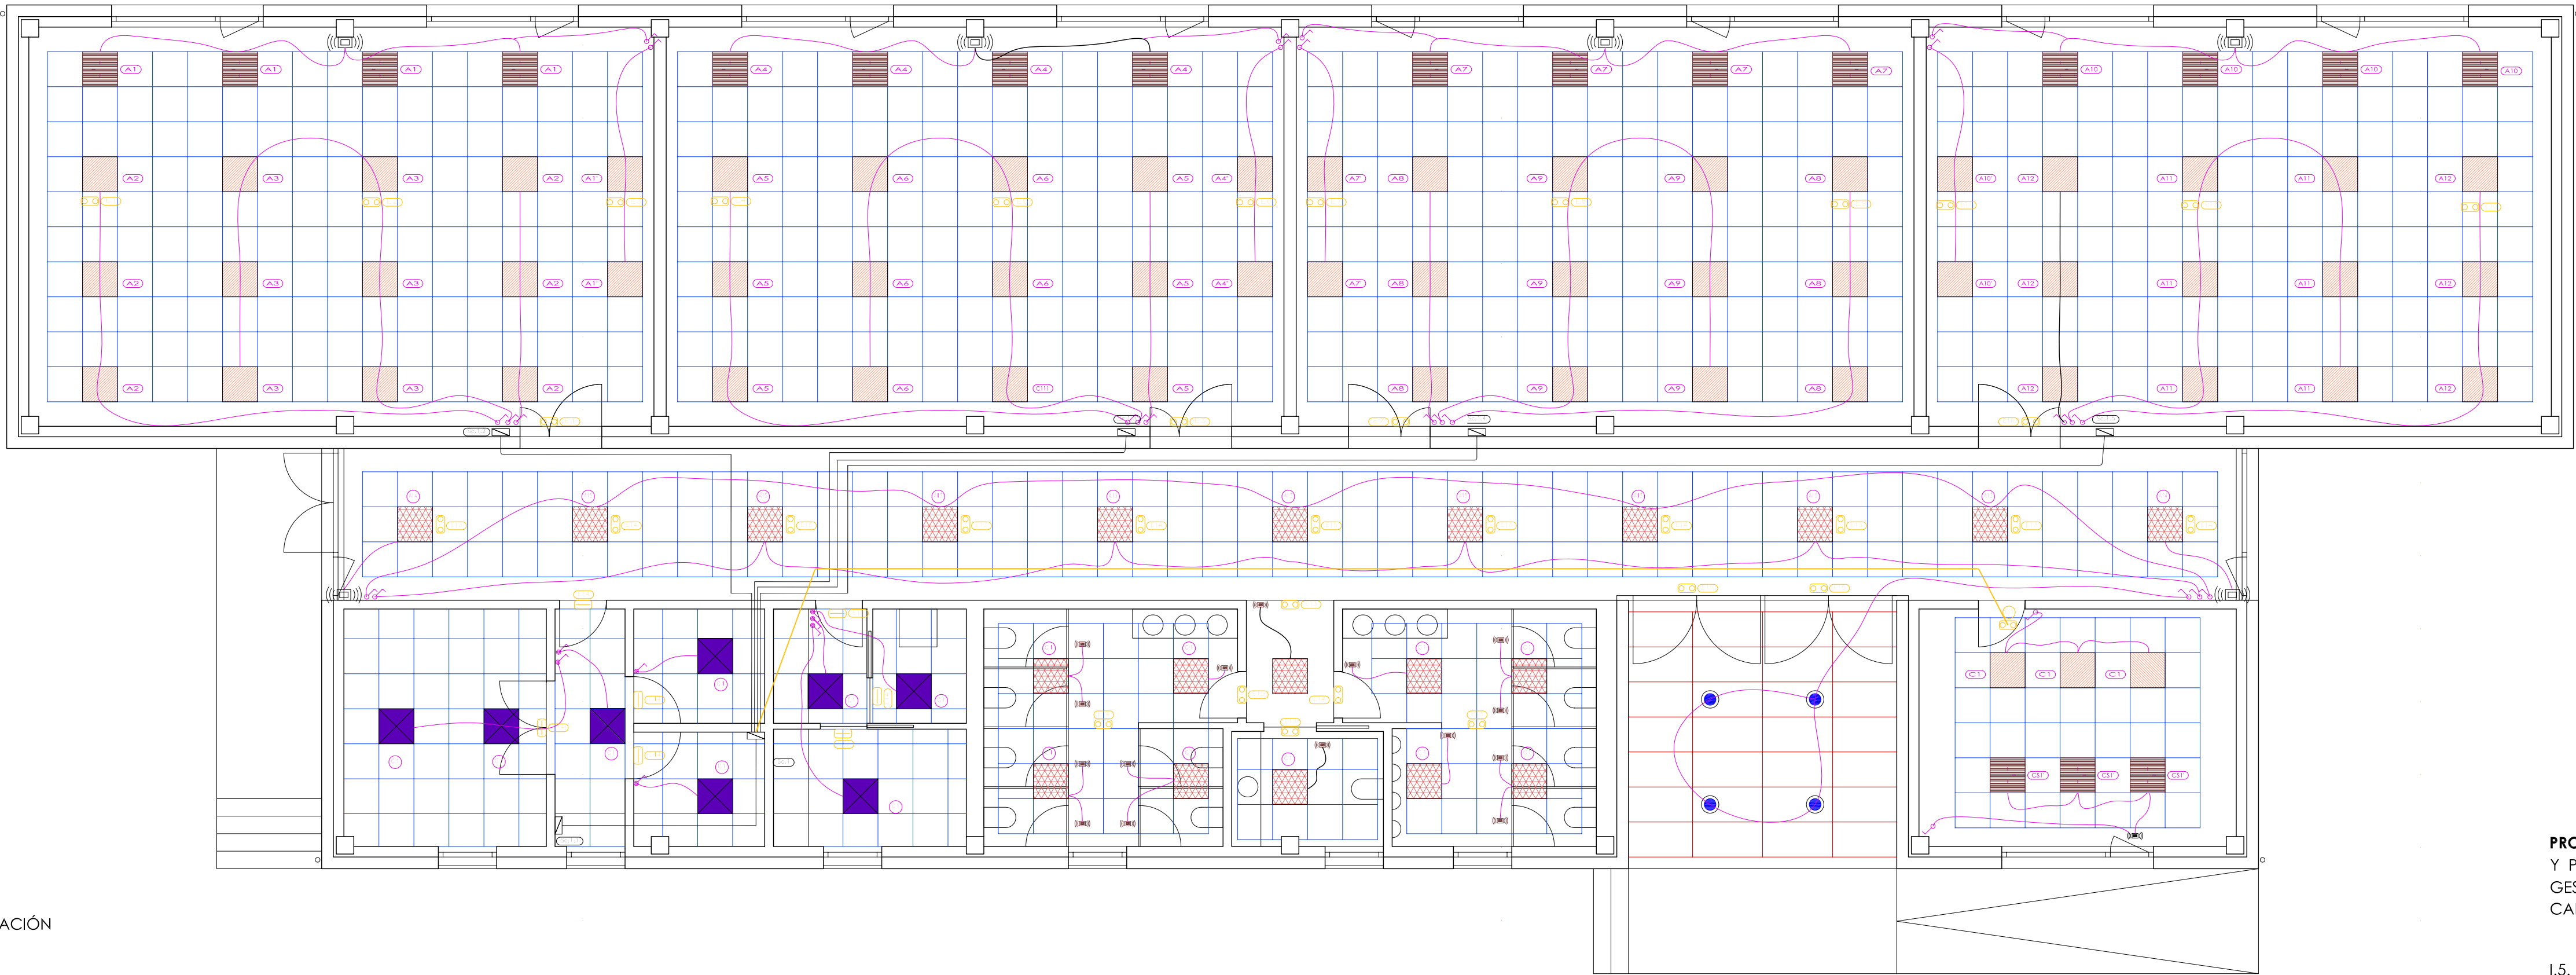

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MÓDULO DEDICADO AL CICLO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, EN EL I.E.S. MONTE NEME, SITUADO EN LA RÚA NACENTE, Nº 29, EN EL CONCELLO DE CARBALLO, A CORUÑA.