
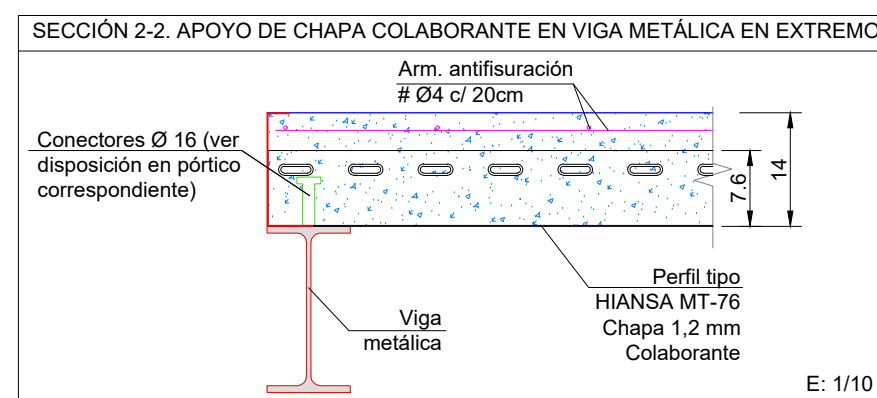


Ubicación de la ampliación en planta existente.

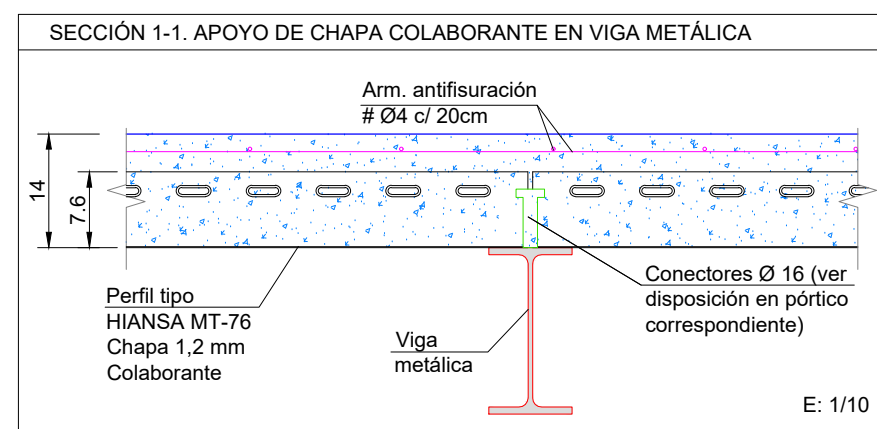

LEYENDA DE COLORES	
■	HORMIGÓN NUEVO
■	ACERO NUEVO LAMINADO Y CONFORMADO
■	CONECTORES
■	ESTRUCTURA EXISTENTE

DATOS DE FORJADO UNIDIRECCIONAL DE CHAPA COLABORANTE					
CARGAS			SECCION TIPO DEL FORJADO		
PESO PROPIO: 280 Kg/m²					
CARGAS MUERTAS: 200 Kg/m²					
SOBRECARGA DE USO (*): 300 Kg/m²					
CARGA TOTAL: 780 Kg/m²					
(*) En las zonas de acceso y evacuación, tales como portales, mesetas y escaleras, se incrementa el valor correspondiente a la zona servida en 100 kg/m².					

LONGITUDES DE SOLAPE					
ARMADURA	TRACCION		COMPRESION		NOTA: Válido para hormigón Fck ≥ 25 N/mm² Si Fck ≥ 30N/mm² podrán reducirse dichas longitudes, de acuerdo con el Art. 49.5 del CE 100% de las barras solapadas Distancia ≤ 10 Ø La adherencia de las barras de acero suministrado estará certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga)
	POSICION I	POSICION II	POSICION I	POSICION II	
Ø10	50 cm	71 cm	25 cm	36 cm	
Ø12	60 cm	86 cm	30 cm	43 cm	
Ø16	80 cm	114 cm	40 cm	57 cm	
Ø20	120 cm	168 cm	60 cm	84 cm	
Ø25	188 cm	263 cm	94 cm	131 cm	

LONGITUDES DE ANCLAJE					
ARMADURA	TRACCION		COMPRESION		NOTA: Válido para hormigón Fck = ≥ 25 N/mm² Si Fck ≥ 30N/mm² podrán reducirse dichas longitudes, de acuerdo con el Art. 49.5 del CE Prolongación recta As/As. real = 1 La adherencia de las barras de acero suministrado estará certificada a partir del ensayo "beam test" (ensayo de la viga)
	POSICION I	POSICION II	POSICION I	POSICION II	
Ø10	25 cm	36 cm	25 cm	36 cm	
Ø12	30 cm	43 cm	30 cm	43 cm	
Ø16	40 cm	57 cm	40 cm	57 cm	
Ø20	60 cm	84 cm	60 cm	84 cm	
Ø25	94 cm	131 cm	94 cm	131 cm	

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES					
CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL (C.E.)			ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO		
			TODA LA OBRA	CIMENTACION	FORJADOS VIGAS H.A.
HORMIGON				ENCEPADOS	VIGAS
TIPO				HA-25/F/20/XC2	HA-25/F/20/XC1
MATERIALES	CEMENTO			CEM I	CEM I
	ARIDO MACHADO (Tam. max.)			20 mm	20 mm
DOCILIDAD	CONSISTENCIA			FLUIDA	FLUIDA
	COMPACTACION			VIBRADO	VIBRADO
	ASIENTO (Cono de Abrahms)			10-15 cm	10-15 cm
NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD				NORMAL	NORMAL
COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc				1,5	1,5
ACERO				EJECUCION	
BARRAS	DESIGNACION	B-500 S	NIVEL DE CONTROL		NORMAL
	LIM. ELAST. N/mm²	500	DAÑOS PREVISIBLES		MEDIOS
MALLAS ELECTROSOLDADAS	DESIGNACION	B-500 T	COEFICIENTE DE PONDERACION Gf		1,50
	LIM. ELAST. N/mm²	500	VARIABLE PERMANENTE		1,35
NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD			NORMAL		
COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc			1,15		
RECUBRIMIENTOS					
EXPOSICION / AMBIENTE	X0	XC1 y XC2	XC3	XC4	ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO
RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)	25	25	25	30	70
MAXIMA RELACION A/C	0.65	0.60	0.55	0.55	
RESISTENCIA AL FUEGO			PLANTAS DE SOTANO		PLANTAS SOBRE RASANTE
SECTOR DE INCENDIO			R120		R60
La resistencia al fuego de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del uso del sector inferior. Los elementos de la estructura principal de acero laminado expuestos al fuego se protegerán con un sistema adecuado para alcanzar las resistencias al fuego indicadas en el presente cuadro.					
NOTAS					
El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: sello CIETSID, CC-CE, ...					
(1) Elementos protegidos de la intemperie (2) Elementos en contacto con el ambiente exterior					

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION. Los planos de estructura no son válidos para replanteo. En ellos se recogen las medidas adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los elementos estructurales. Estructuras metálicas: todas las medidas deberán verificarse en obra para poder elaborar los planos de taller de la estructura. Los planos de estructuras serán coordinados con los de arquitectura e instalaciones. Cualquier discrepancia entre ellos deberá ser comunicada a la dirección facultativa. Los elementos constructivos designados por sus marcas comerciales no presuponen tipo. En caso de no ser posible su suministro, podrán ser sustituidos por otros de características similares con la aprobación de la dirección facultativa.	CRITERIO DE UNIDADES Dimensiones generales: metros (m) Elementos de hormigón: centímetros (cm) Elementos de acero: milímetros (mm)
--	---

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

San Caetano, s/n - 15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) - Teléfono: 981 546 558 - Fax: 981 546 542

proyecto:
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN EN EL
CIFF FONTECARMOA - VILAGARCÍA DE AROUSA

fecha:
OCTUBRE de 2023

nivel:
C.I.F.P.

norte:

plano:
EDIFICIO PRINCIPAL_ FORJADO TIPO (+13.20 y +16.45).
Planta y detalles .

número:
E06

escala:
1/50, 1/20

autor/es:
sanchdrián
arquitectura
MANUEL GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN
PRAZA do PEIRAO, nº 7 - BAJO // 36002 // PONTEVEDRA // Tf: 986 958 290 // email: mgsanchidrian@ccag.es