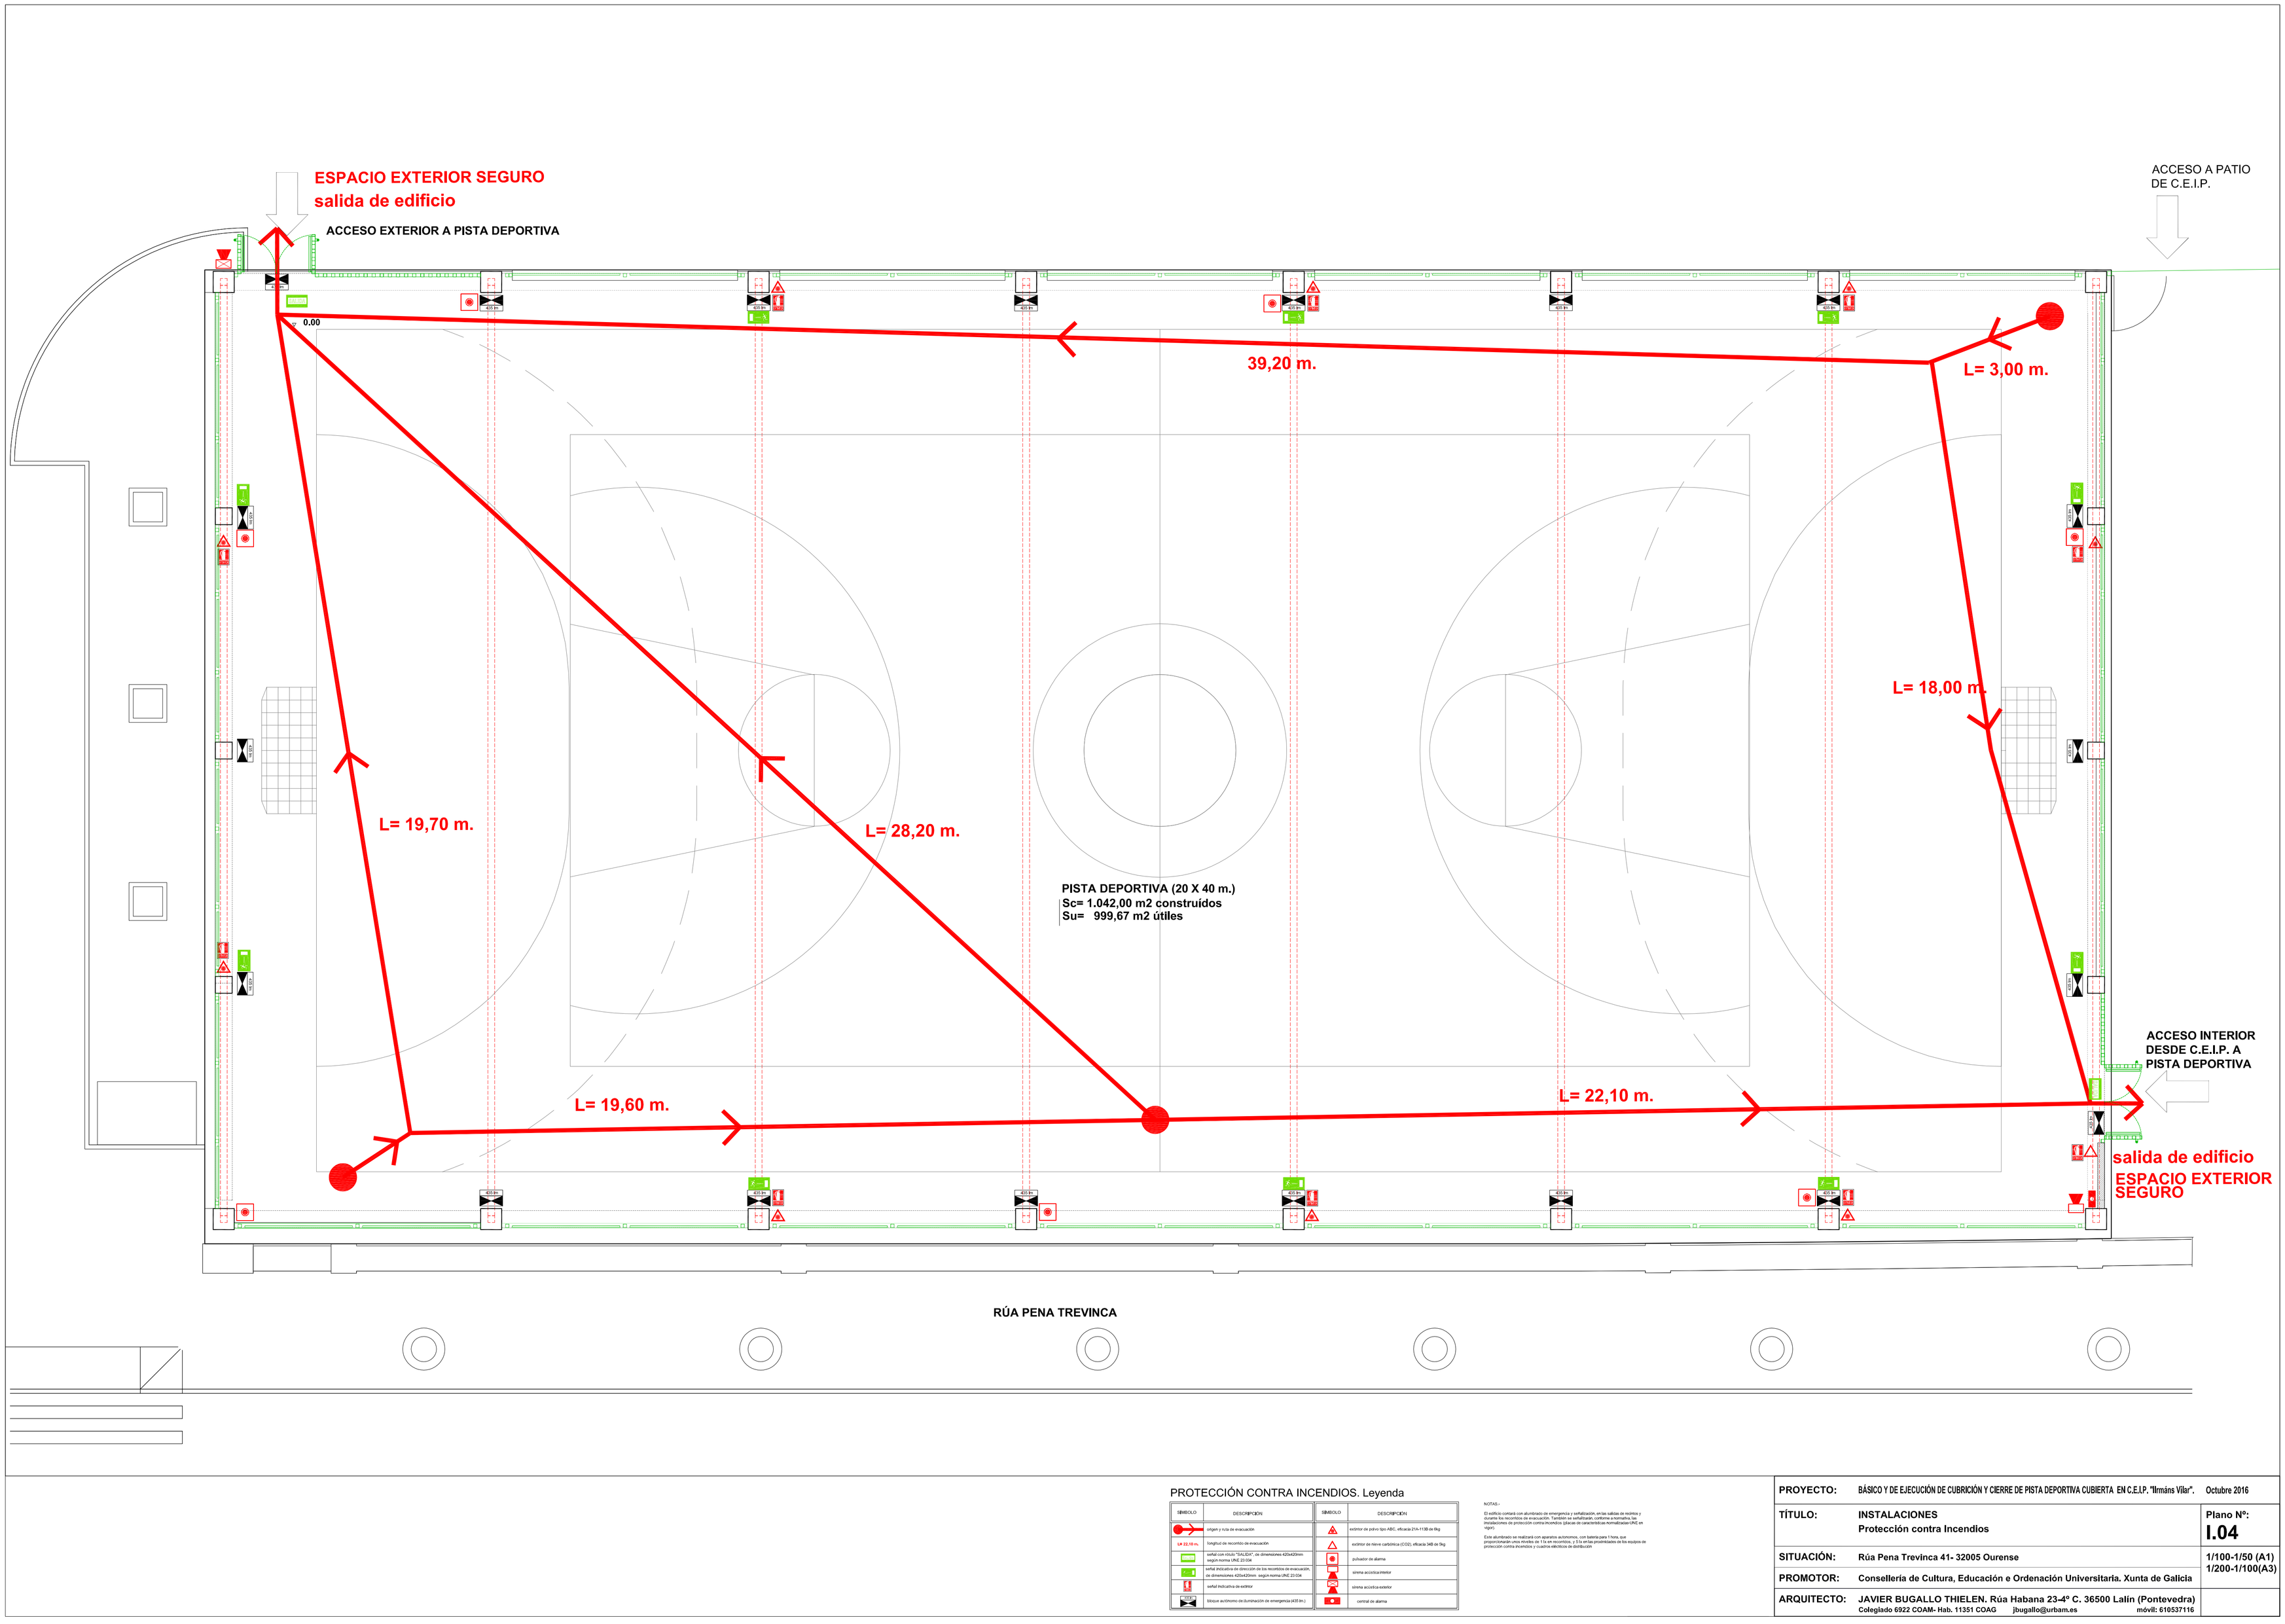

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Leyenda

SIMBOLO	DESCRIPCION	SIMBOLO	DESCRIPCION
	origen y ruta de evacuación		extintor de polvo tipo ABC, eficacia 21A-113B de 9kg
LA 22,10 m.	longitud de recorrido de evacuación		extintor de nieve carbónica (CO2), eficacia 34B de 5kg
	señal con rótulo "SALIDA", de dimensiones 420x420mm según norma UNE 23 034		pulsador de alarma
	señal indicativa de dirección de los recorridos de evacuación, de dimensiones 420x420mm según norma UNE 23 034		sirena acustica interior
	señal indicativa de extintor		sirena acustica exterior
	bloque autónomo de iluminación de emergencia (435 lm.)		central de alarma

NOTAS:-

El edificio contará con alumbrado de emergencia y señalización, en las salidas de recintos y durante los recorridos de evacuación. También se señalizarán, conforme a normativa, las instalaciones de protección contra incendios (placas de características normalizadas PKS en vigor).

Este alumbrado se realizará con aparatos autónomos, con batería para 1 hora, que proporcionarán unos niveles de 1 lx en recintos, y 5 lx en las proximidades de los equipos de protección contra incendios y cuadros eléctricos de distribución

PROYECTO:	BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA CUBIERTA EN C.E.I.P. "Irmáns Viláa". Octubre 2016	
TÍTULO:	**INSTALACIONES** **Protección contra Incendios**	**Plano Nº:** **I.04**
SITUACIÓN:	Rúa Pena Trevinca 41- 32005 Ourense	1/100-1/50 (A1) 1/200-1/100(A3)
PROMOTOR:	Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia	
ARQUITECTO:	**JAVIER BUGALLO THIELEN.** Rúa Habana 23-4º C. 36500 Lalín (Pontevedra) Colegiado 6922 COAM- Hab. 11351 COAG jbugallo@urbam.es móvil: 610537116	