






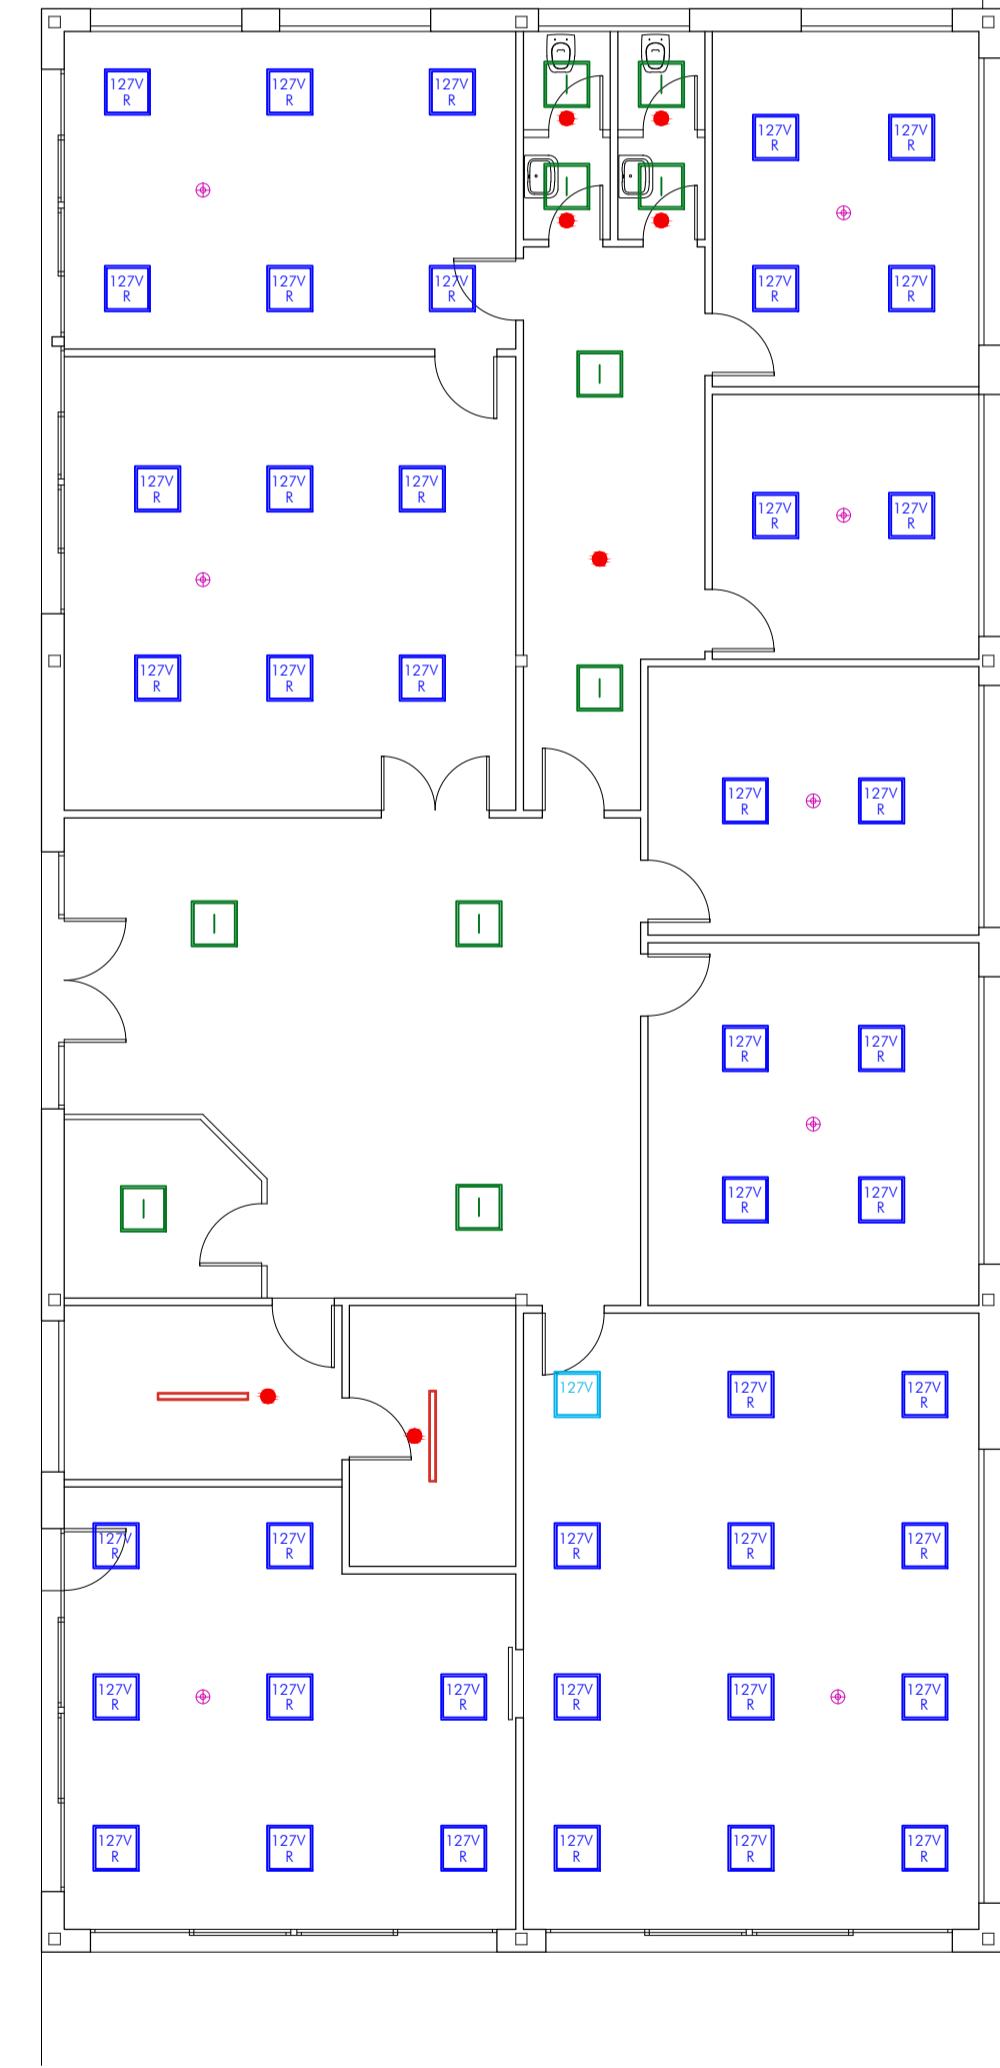


ILUMINACIÓN PLANTA BAJA cota +0.00 e.1\_100



| INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - ALUMBRADO   |   |
|---|---|
|  | LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60. NO REGULABLE. (partida 04.02)<br>tipo PHILIPS Panel Coreline OC UGR<19 DALI RC 12V LED345/840 PSD W60L60 OC |
|  | LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60. REGULABLE. (partida 04.03)<br>tipo PHILIPS Panel Coreline OC UGR<19 DALI RC 12V LED345/840 PSD W60L60 OC    |
|  | UNIDAD DE CONTROL DE PRESENCIA Y LUZ DIURNA (EQUIPO DE REGULACIÓN) (partida 04.04)<br>tipo PHILIPS OccuSwitch Dali BMS LRM2090 BMS      |
|  | LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60. NO REGULABLE. (partida 04.01)<br>tipo PHILIPS Panel Coreline NOC RC 1208 LED345/840 PSU W60L60 NOC          |
|  | DETECTOR DE MOVIMIENTO (partida 04.06)<br>tipo PHILIPS LRM1000 OS mov def   |
|  | DETECTOR DE MOVIMIENTO (partida 04.07)<br>tipo PHILIPS LRM1011 OS mov def   |
|  | LUMINARIA ESTANCA (partida 04.05)<br>tipo PHILIPS CoreLine Estanca WT120C LED405/840 PSU L1200  |



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN abril 2016

REHABILITACIÓN INTEGRAL CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA, MENDE, OURENSE  
ESTADO REFORMADO  
ILUMINACION PLANTA BAJA ER 08 [16]

PROMOTOR  
**XUNTA DE GALICIA**  
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN  
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  
ARQUITECTA  
ESTEFANÍA VÁZQUEZ MÜLLER 

avenida habana 27 entlo 32003 ourense t 988 372 612 e estefaniamuller@mullerfeijoo.com

A1 1:100  
escala A3 1:200