

FONTANERÍA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TUBERIA AGUA FRIA
	GRIFO AGUA FRIA
	LLAVE DE CORTE


LAS TUBERIAS DE AF SE REALIZARÁN EN MULTICAPA EN LOS DIFERENTES DIÁMETROS ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS.  
EN LOS TRAMOS VERTICALES LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS ISOFONICAS SERA COMO MAX. DE 3 m.  
EN LOS RECORRIDOS HORIZONTALES LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS ISOFONICAS SERÁN COMO MÁXIMO DE 1,5 m.

DIAMETRO TUBO MULTICAPA (Pex/AlPex)  
DE DERIVACIONES A LOS APARATOS

LAVABO	AGUA FRIA
INODORO CON CISTERNA	16x2 mm
URINARIO CON CISTERNA	16x2 mm
GRIFO AISLADO	20x2 mm


EN LOS CUARTOS HÚMEDOS LAS LLAVES DE PASO SE SITUARÁN EN PARED A UNA ALTURA DE 1,80 m SOBRE EL SUELO REMATADO.

LEYENDA FONTANERIA Y SANEAMIENTO	
	ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO
	BAJANTE PLUVIALES
	BAJANTE FECALES
	SUMIDERO SIFONICO
	RED TUBERÍA FECALES
INODORO	DIAMETRO
LAVABO	110 mm
URINARIO	40 mm
SUMIDERO SIFÓNICO	40 mm
	50 mm

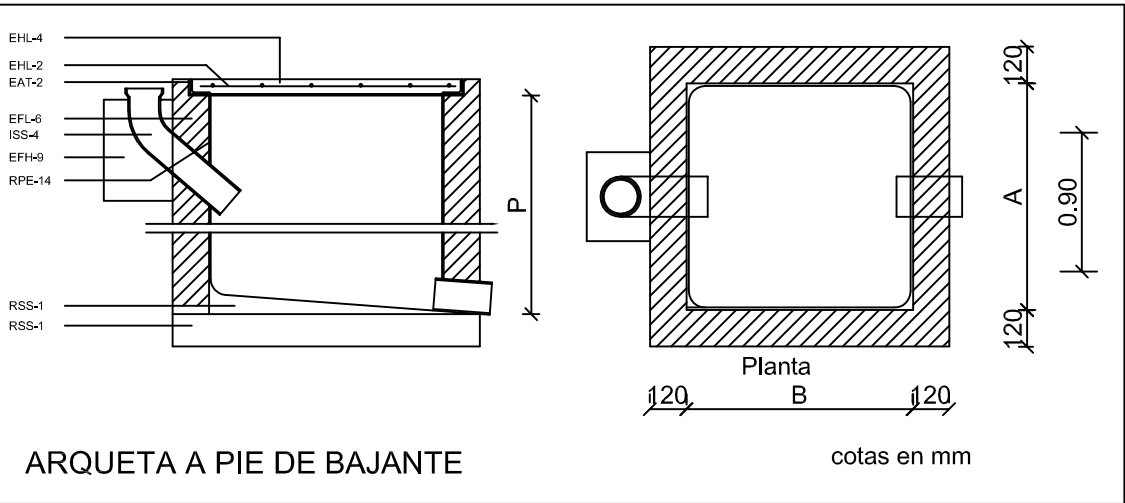

PLANTA BAJA DE NAVE

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TUBO PE 100 (SDR 11 PN16) DN25 mm  
DE CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN CASETA DE SALA DE CALDERA  
(VER PLANO A01\_EMPLAZAMIENTO\_CONEXIONES A REDES EXISTENTES)

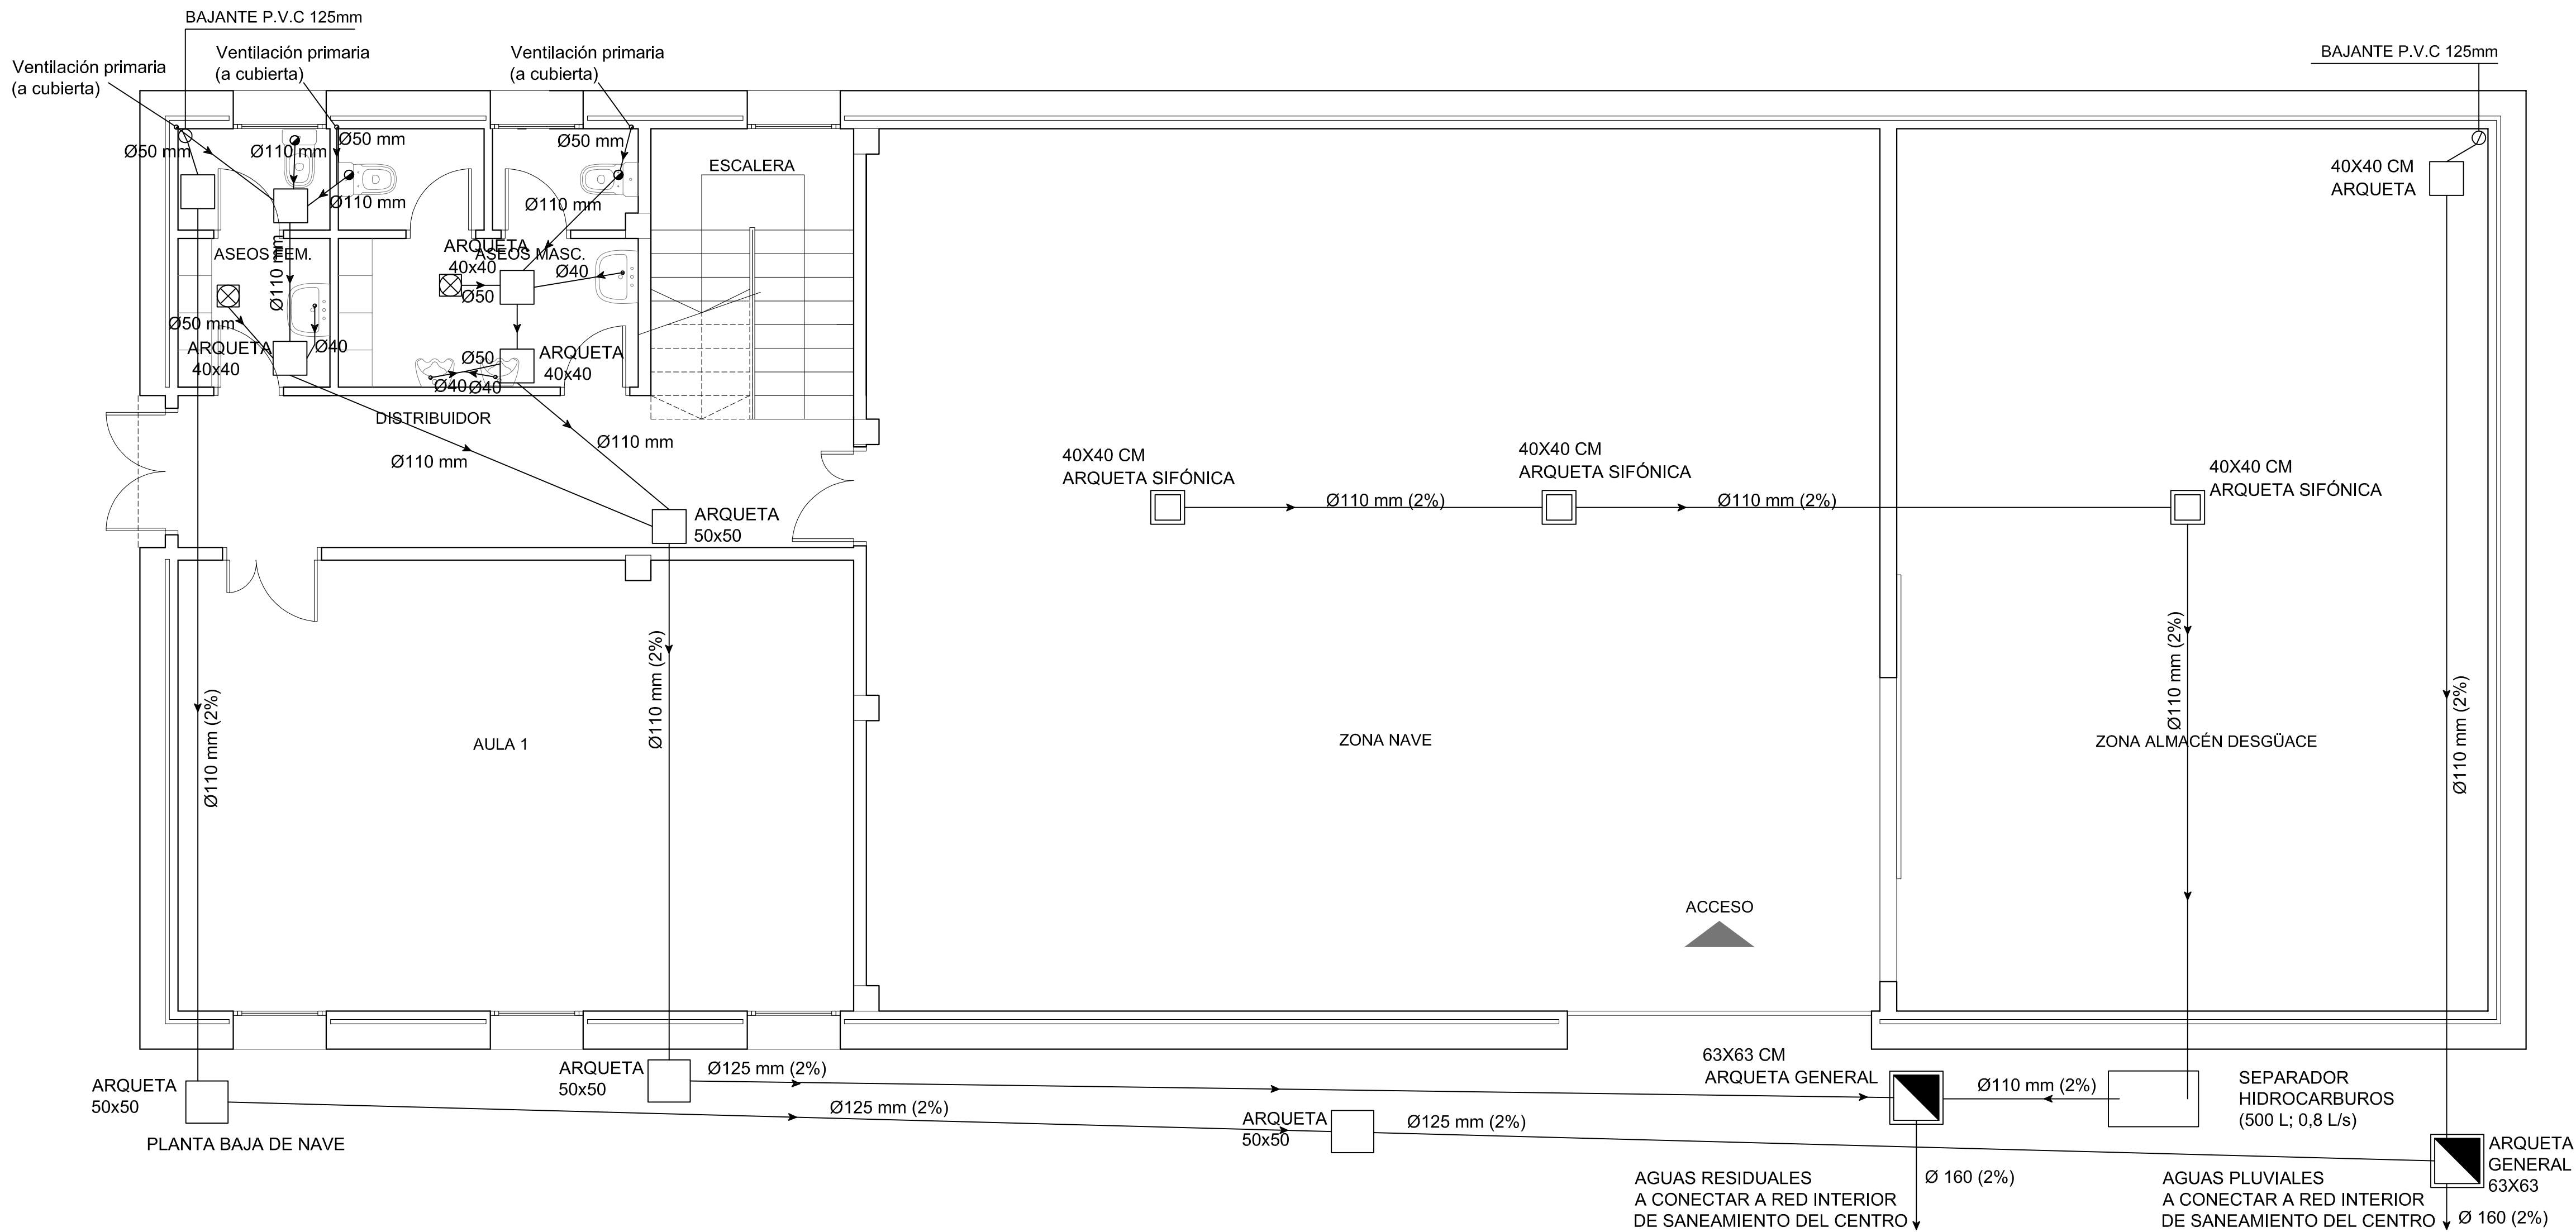

1.02

PLANOS DE INSTALACIONES

E: 1/50

FONTANERÍA-SANEAMIENTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NAVE TALLER  
EN LA UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE

FEBRERO2016

PROMOTOR

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN  
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

REVISIÓN 2

ARQUITECTO Paula Feijoo Calviño  
TLF. / 988 24 55 58 / 609 45 31 32  
RÚA DO PASEO 26, 1ª CP 32003 OURENSE