


PLANTA BAJA DE NAVE

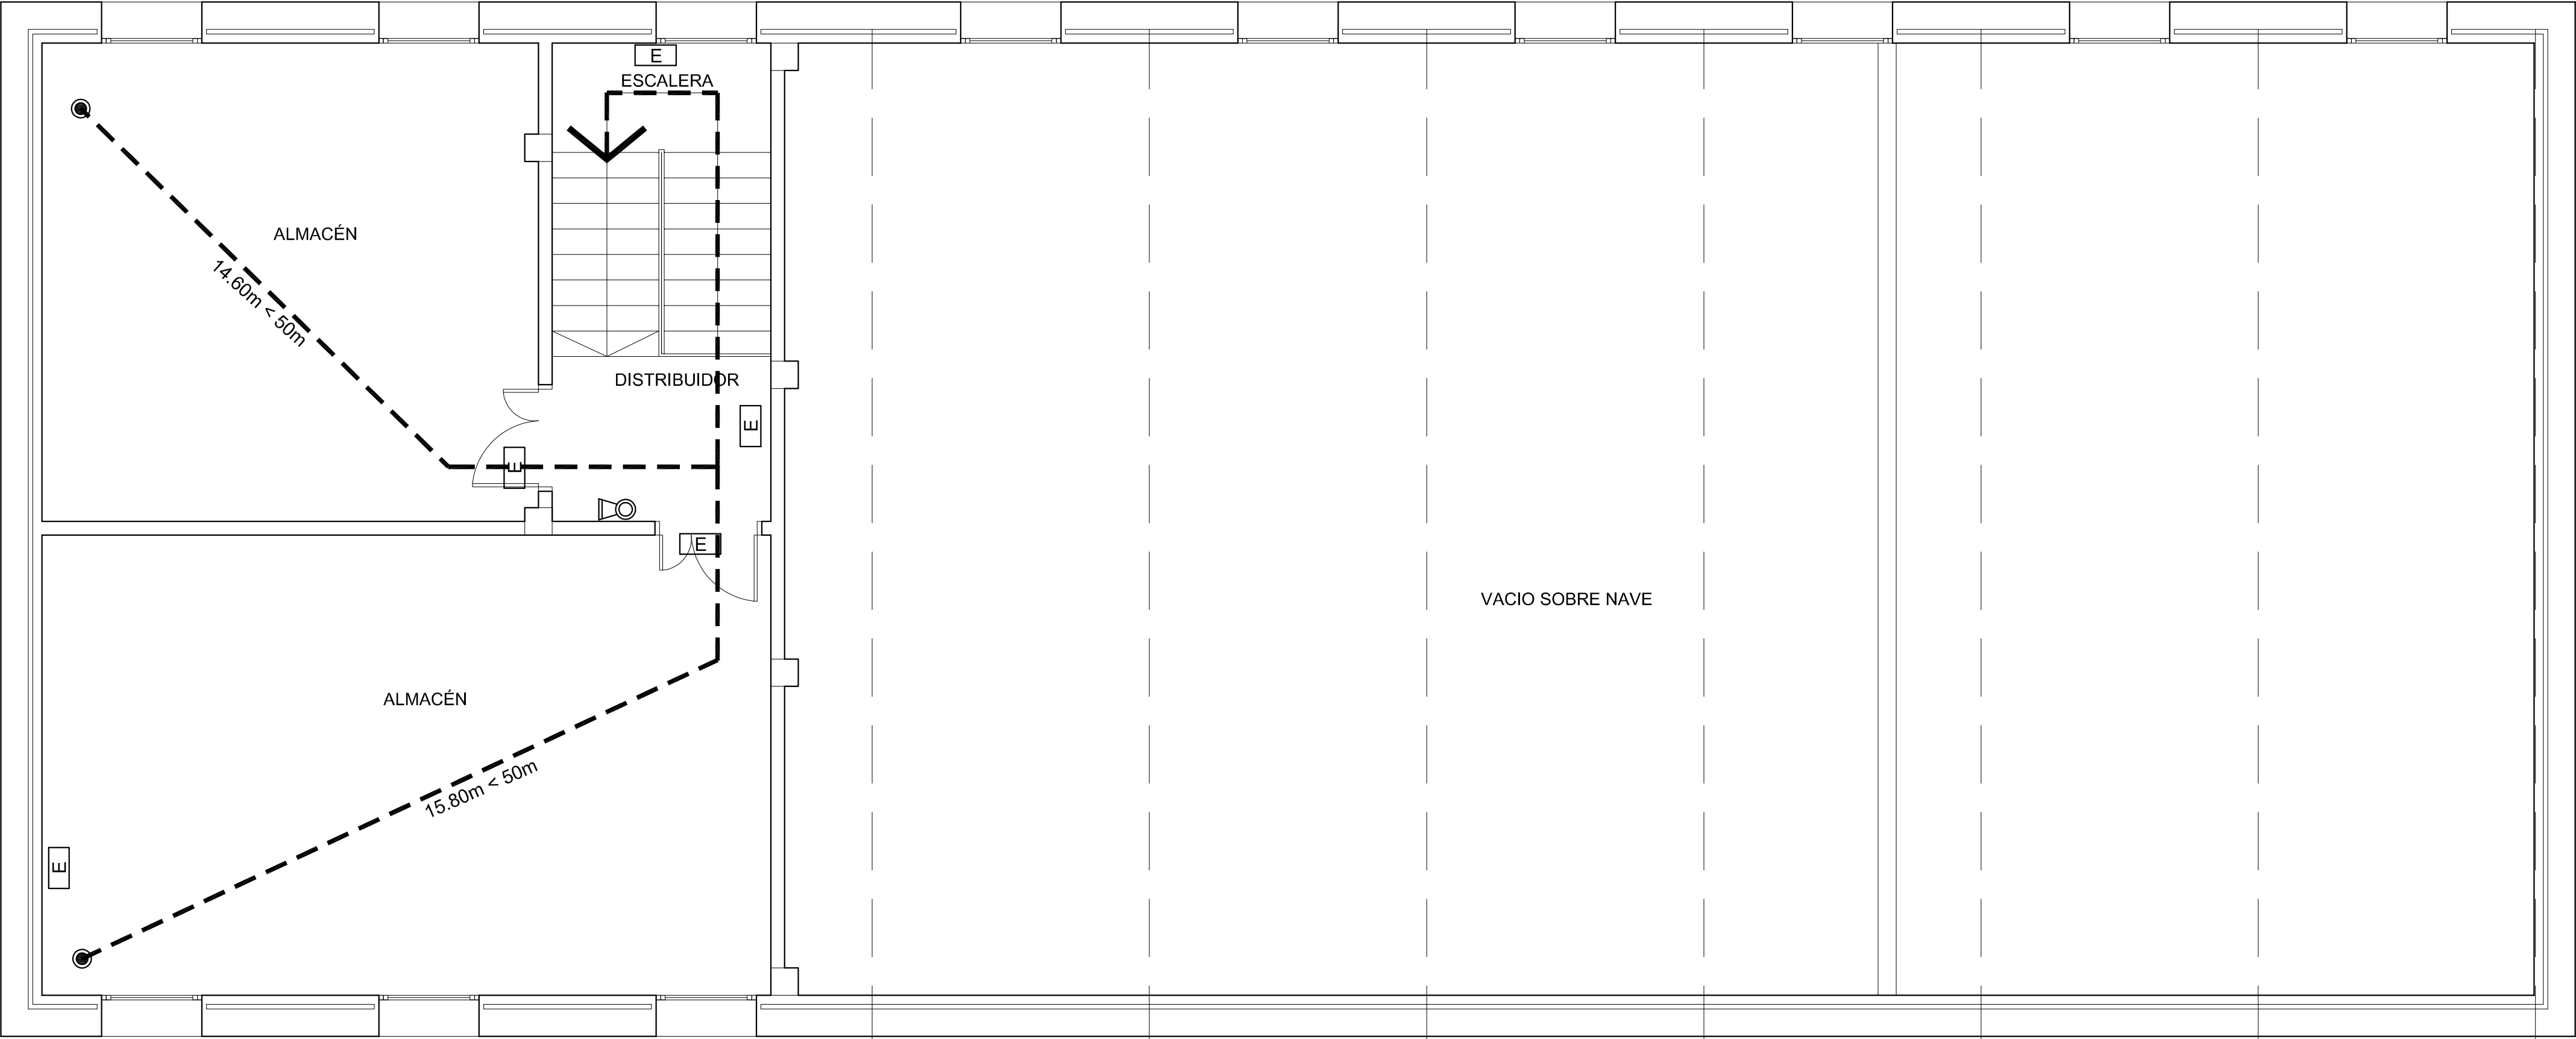

PLANTA ALTA

EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN	
	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B
	EXTINTOR CO <sub>2</sub> EFICACIA 89B
	APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA 250 LUX.
	APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA 160 LUX.
	APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA 250 LUX.
	ORIGEN DE EVACUACIÓN
	RECORRIDO DE EVACUACIÓN

# 1.01

PLANOS DE INSTALACIONES

E: 1/50

CONTRAINCENDIOS DB-SI

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NAVE TALLER  
EN LA UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE  
FEBRERO2016

PROMOTOR  
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

XUNTA DE GALICIA  
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN  
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

REVISIÓN 2

ARQUITECTO Paula Feijoo Calviño

TLF. / 988 24 55 58 / 609 45 31 32  
RÚA DO PASEO 26, 1ªA CP 32003 OURENSE