




ESQUEMA UNIFILAR EN EDIFICIO PRINCIPAL CEIP
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (MONOFÁSICA)



LEYENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
•	FOCO EMPOTRABLE METASOL MINI 40-60 W. MODELO 0125 DE TROLL
⊕	FOCO METASOL Mini 40-60 W. MODELO 0125 de Troll fijo
○	FOCO FLUORESCENTE DOWNLIGHT 2x18 W. LUMIANCE INSAVER 200
■	LUMINARIA 4x18 W. DISANO Mod. 125026-0
⏏	INTERRUPTOR UNIPOLAR
⏏	INTERRUPTOR CONMUTADO
⏏	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
⊠	ALUMBRADO DE EMERGENCIA A INSTALAR
⊠	ALUMBRADO DE EMERGENCIA EXISTENTE
— 2x36 W —	LUMINARIA DE SUPERFICIE DE 2x36 W. SYLVANIA con difusor en V
□	CUADRO GRAL. DISTRIBUC.
⏏	BASE ENCHUFE 10/16 A.
⏏	BASE ENCHUFE 25 A.
⊠	4 Tomas de corriente + 2 Datos (RJ-45)
⊠	TOMA T.V. Y F.M.
⊠	TOMA TELÉFONO
⊠	EXTINTORES PORTÁTILES E-21A/113B de 6 kg.

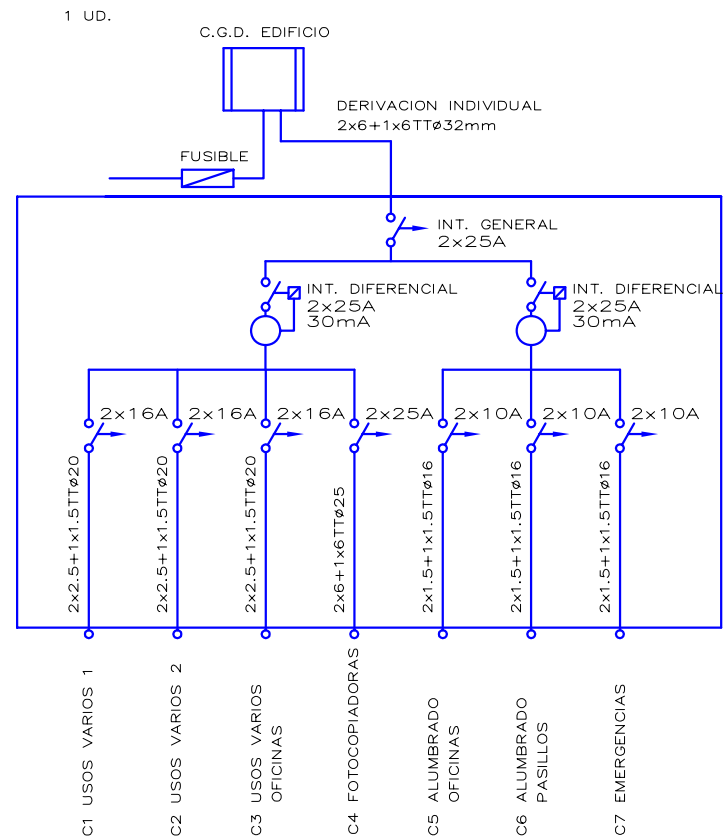



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO, s/nº
SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA :
REFORMA E AMPLIACIÓN DO CEIP LAVERDE RUIZ

SITUACIÓN: OUTEIRO DE REI – LUGO

JESÚS REGAL VÁZQUEZ
C/ AVELINO GÓMEZ LEDO, 8, TFNO. 679595157
CHANTADA – LUGO

ARQUITECTO
Colegiado; nº 3.056

Nº DE PLANO
110

FECHA
MARZO 2015

ESCALA
1/75

PLANO:

EDIFICIO PRINCIPAL – ELECTRICIDAD