




INSTALACIÓN DE GAS	
	DEPÓSITO EN SUPERFICIE
	CONJUNTO DE REGULACIÓN
	LLAVE DE EDIFICIO
	LLAVE DE CORTE
	CONDUCCIÓN VISTA
	CONDUCCIÓN POR FALSO TECHO ENVAINADA
	CONDUCCIÓN EMPOTRADA, ENTERRADA O ENVAINADA
	BAJADA PUNTUAL
	PLANCHA
	COCINA INDUSTRIAL CON 4 QUEMADORES
	FREIDORA 2 CUBAS
	FRY-TOP
	SARTEN DE GAS VOLCABLE
	HORNO ELECTROLUX
	CENTRALITA DETECCIÓN GAS
	ELECTROVÁLVULA DE CORTE REARME MANUAL
	DETECTOR DE GAS ubicado en pared
	DETECTOR DE GAS ubicado en el interior del falso techo, en su parte más baja
	CENTRALITA DETECCIÓN DE GAS
	REJILLA DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO

* Todos las conducciones discurren por falso techo, realizándose bajadas puntuales a la cocina principal, a las cocinas gemelas y al horno electrolux, según distribución grafada en planos.
* Los detectores de gas ubicados en pared se colocarán a una distancia superior a 10 cm del suelo y nunca mayor de 30 cm, separados una distancia > 1,5m de los puntos de consumo de gas o salida de humos y apartado de las corrientes de aire.

ESQUEMA INSTALACION DE GLP

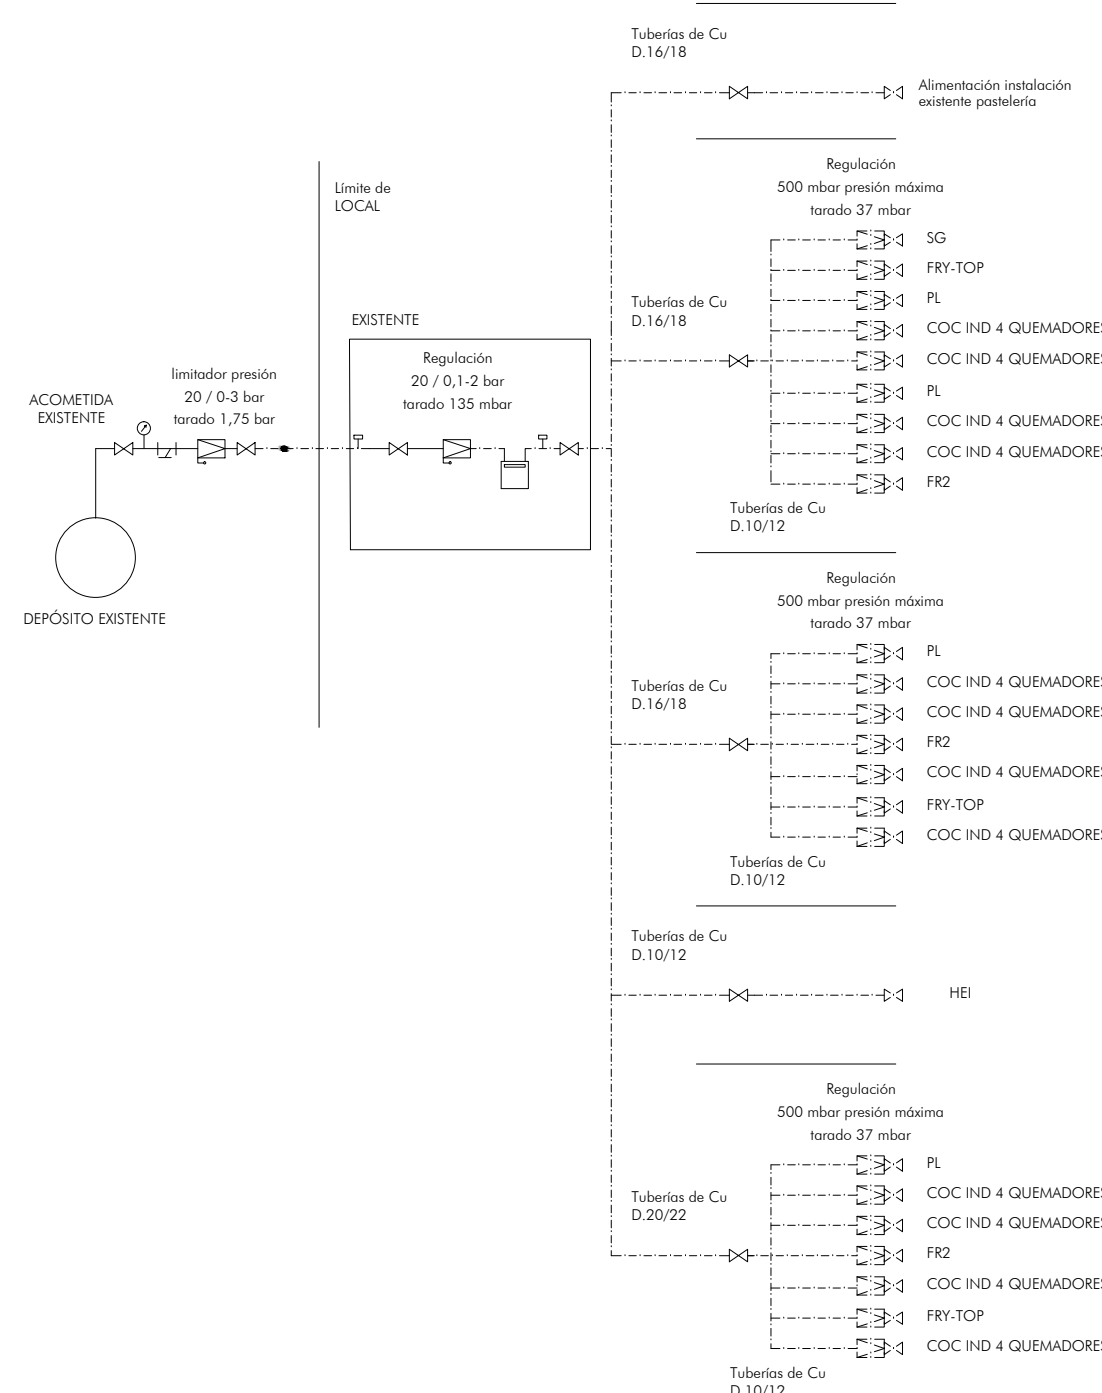

PLANTA BAJA cota +0.00

